

03.03.2022

№ 24220063168400769681



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 2 МЧС РОССИИ»**

662971, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д. 54, тел.: 73-39-82,
факс (3919) 76-18-00, ugps2@atomlink.ru

ОТЕД ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Красноярская, д.49,
тел.: (391-9) 76-97-10, 73-39-08, 73-39-30, ogpn Ugps2@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 33/1**

(первая цифра номер о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 98»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Куксенко Андрея Анатольевича от 03.03.2022 № 33 в период с «09» марта по «21» марта 2022 года.

Инспектор отделения ОиО ФГПН отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Шерстнева Мария Олеговна, старший лейтенант внутренней службы;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБОУ «Средняя школа № 98» - Рыженков Игорь Валерьевич, заместитель директора МБОУ «Средняя школа № 98» по АХЧ – Вирясова Любовь Николаевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

N п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Лицо, допустившее нарушение	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
-------	---	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

			обязательных требований пожарной безопасности	нии (указывается только выполнение)
1	2	3		
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации). Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2023	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей). Смонтированная установка системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2023	
3.	Помещение кухни не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 3, п. 5, прил. 3 п. 38 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты	01.12.2023	

		автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".		
4.	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели.	ч. 9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.12.2023	
5.	Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крыше (основное здание) в исправном состоянии, протокол № 06/18 от 19.04.2018.	п. 17 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2023	
6.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии, протокол № 07/18 от 19.04.2018.	п. 17 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2023	
7.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии, протокол № 08/18 от 17.04.2018.	п. 17 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2023	
8.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии, протокол № 09/18 от 17.04.2018.	п. 17 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2023	
9.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии, протокол № 10/18 от 17.04.2018.	п. 17 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2023	
10.	Руководитель организации не обеспечил содержание эвакуационной лестницы в исправном состоянии, протокол № 11/18 от 19.04.2018.	п. 17 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2023	
11.	Руководитель организации не обеспечил содержание эвакуационной лестницы в исправном состоянии, протокол № 12/18 от 19.04.2018.	п. 17 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	01.12.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Иванов И. И.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
 (подпись)

Инспектор отделения ООиО ФГПН отдела ФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России» – государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
по пожарному надзору Шерстнева М.О.,
старший лейтенант внутренней службы



(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Инспектор отделения ООиО ФГПН отдела ФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России» – государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
по пожарному надзору Бардюк А.А.,
лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

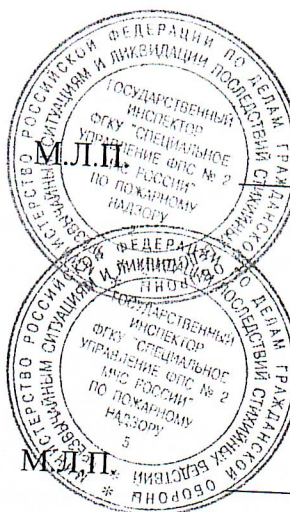

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)